

VENTICINQUE APRILE, viale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Assenza di percorso **in rilevato**

Foto del rilievo



Esempio

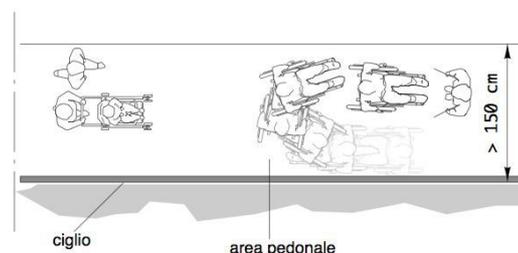

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

25,00

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo : €. 2.585,44

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Data del sopralluogo: 07/06/2019